

**CORSO
DI FORMAZIONE**

**CATEGORIA
DI PROFESSIONISTI
DESTINATARI:
IGIENISTA DENTALE;
ISCRITTO NELL'ELENCO
SPECIALE
AD ESAURIMENTO
OBIETTIVI FORMATIVI:
INNOVAZIONE
TECNOLOGICA:
VALUTAZIONE,
MIGLIORAMENTO
DEI PROCESSI
DI GESTIONE
DELLE TECNOLOGIE
BIOMEDICHE E DEI
DISPOSITIVI MEDICI.
HEALTH TECHNOLOGY
ASSESSMENT (29)**



**DENTALPRO
ACADEMY**

L'USO DEL LASER NELLA PRATICA DELL'IGIENISTA DENTALE

ACCREDITATO 11,9 CREDITI ECM *

11 OTTOBRE 2025

DentalPro Academy | 09.00 - 18.15

*Tramite Provider Agenas

DOCENTI

Dott. Domenico Pignataro e Dott. Paolo Zinno

PROGRAMMA

09.00-10.00 (Dott. Domenico Pignataro)

- Il laser (definizione, funzione, azione).

10.00-11.00 (Dott. Domenico Pignataro)

- Norme di sicurezza nel trattamento laser.

11.00-11.15 Coffee Break

11.15-13.15 (Dott. Domenico Pignataro – Dott. Paolo Zinno)

- La decontaminazione della tasca parodontale (simulazione pratica).

13.15-14.00 Pranzo

14.00 - 15.00 (Dott. Domenico Pignataro)

- Terapia fotodinamica antinfiammatoria.

15.00 -16.00 (Dott. Domenico Pignataro – Dott. Paolo Zinno)

- Trattamento desensibilizzante laser (simulazione pratica).

16.00-16.15 Coffee Break

16.15 -18.15 (Dott. Domenico Pignataro – Dott. Paolo Zinno)

- Sbiancamento dentale laser assistito (simulazione pratica).




**QUOTE DI
PARTECIPAZIONE**

€ 400+iva

ULTERIORI INFORMAZIONI

Il corso introduce alla conoscenza del laser a diodo ed al suo utilizzo nei trattamenti terapeutici di competenza dell'igienista dentale. Sarà articolato in una parte teorica, dove si affronteranno i principi sulla fisica, sulla funzione e sulle nozioni di sicurezza ed una parte di simulazione pratica per i diversi trattamenti eseguibili e le relative tecniche di esecuzione.

Il corsista acquisirà la conoscenza per gestire in autonomia e sicurezza i trattamenti eseguibili relativi al proprio profilo professionale.

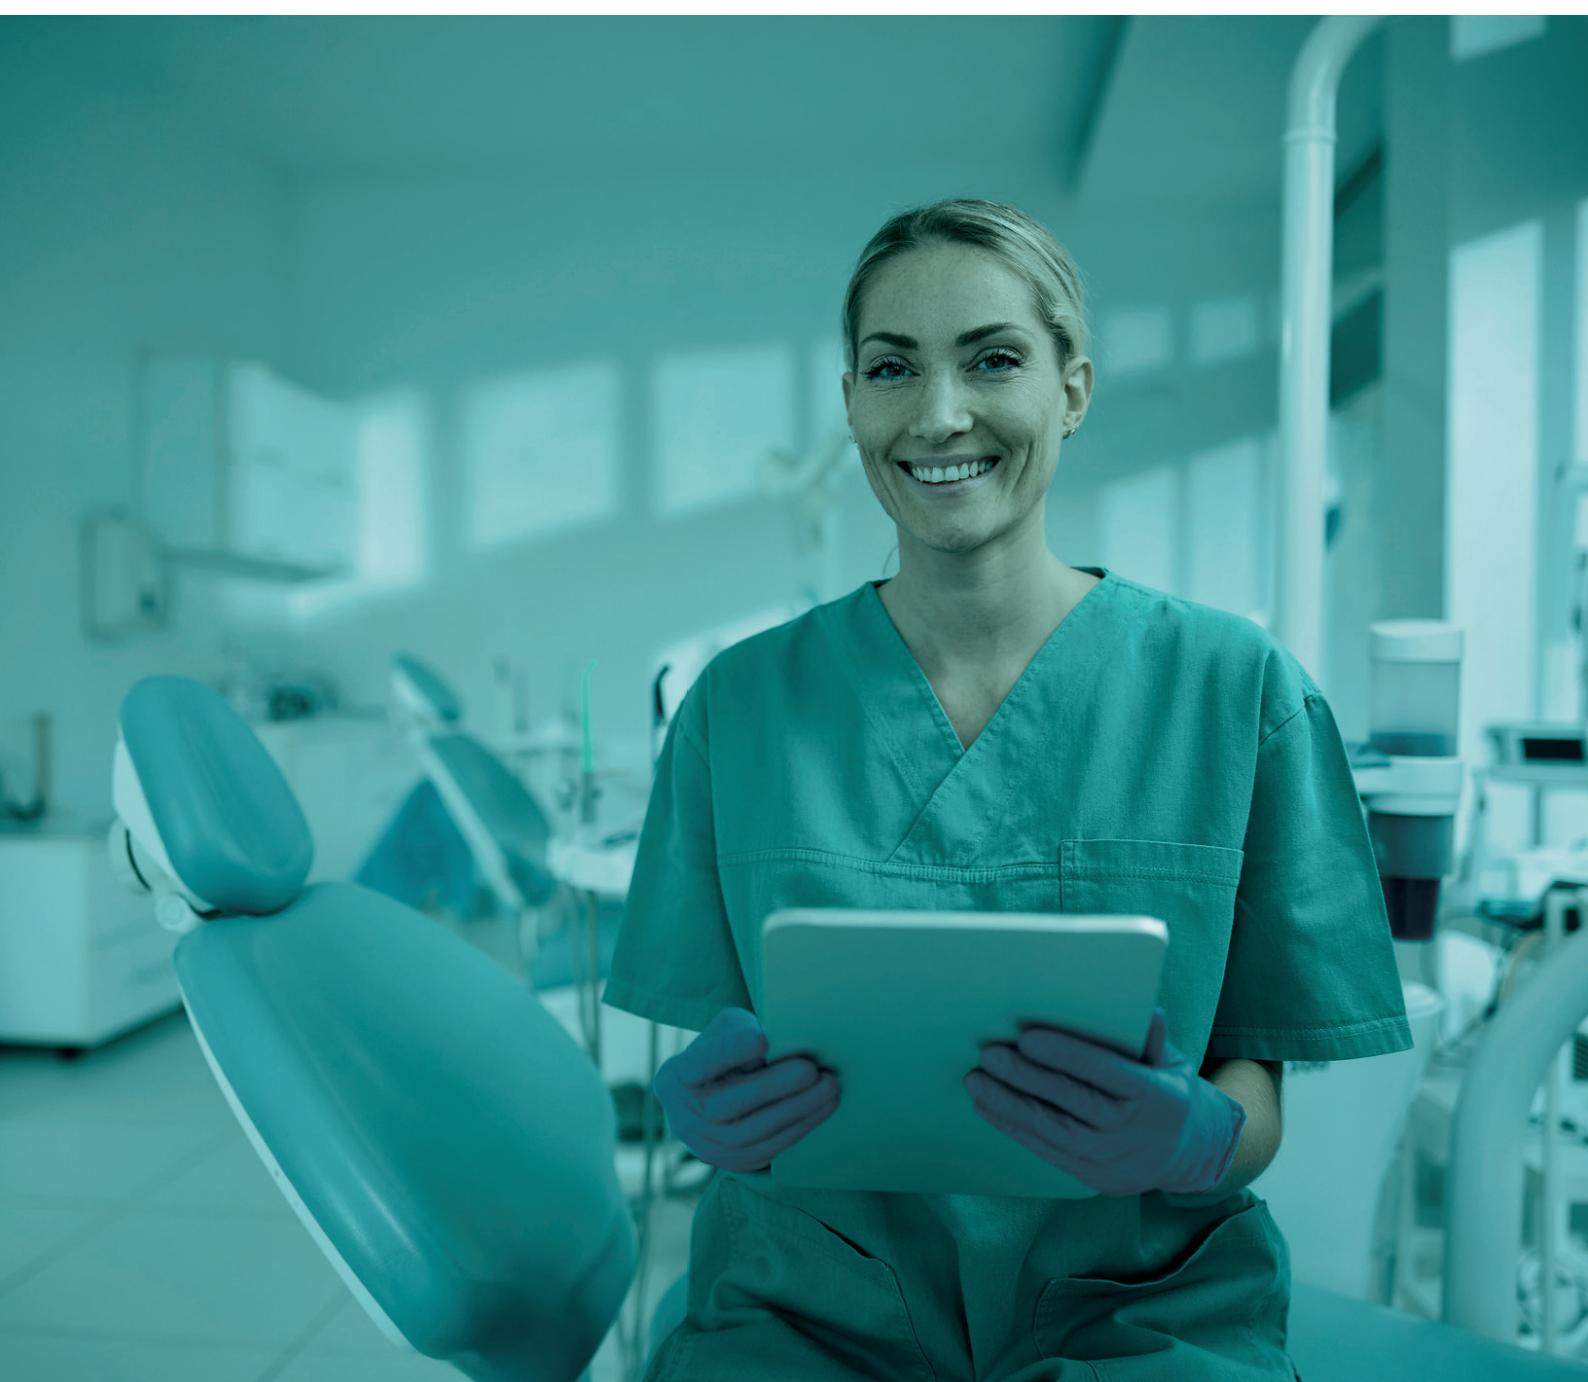

**DENTAL PRO
ACADEMY**

Il corso è erogato tramite SELIGO S.r.l. - accreditamento Agenas n° 4824

Per maggiori informazioni segreteria@dentalproacademy.it 800.522.590